



Приложение Б

Схема электрическая подключения прибора к внешним цепям

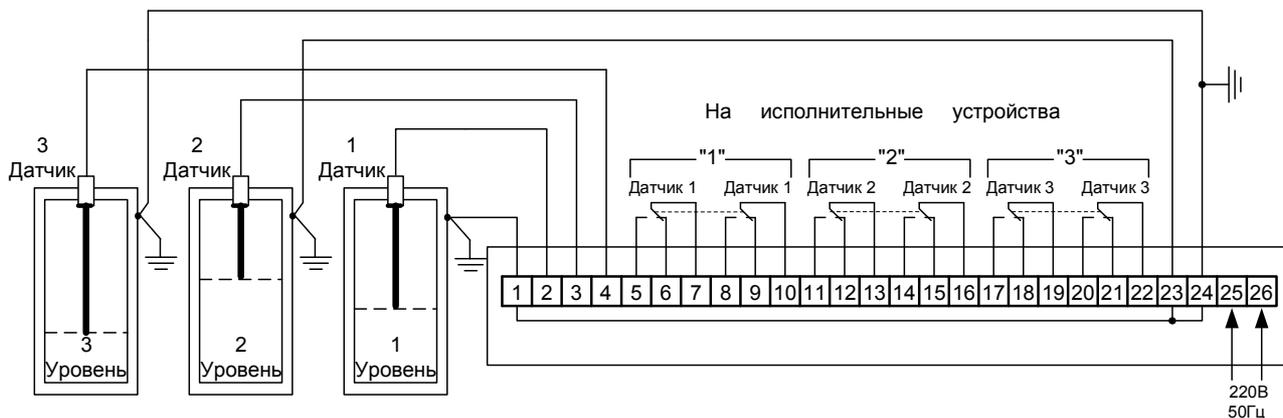

Вариант схемы подключения прибора для металлических резервуаров

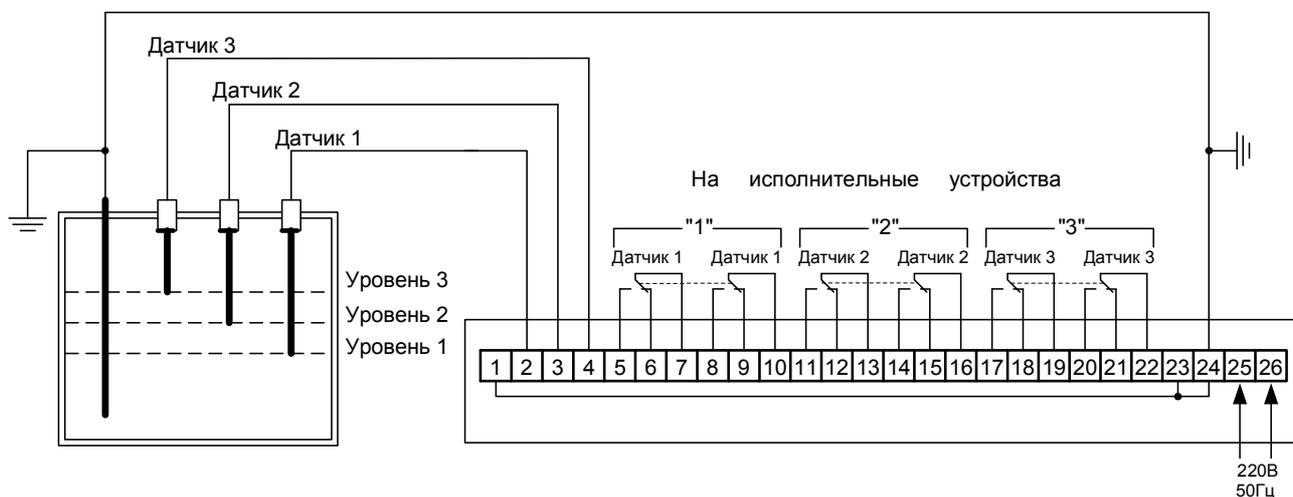

Вариант схемы подключения прибора для резервуара из непроводящего материала

ВНИМАНИЕ! Напряжение питания должно соответствовать типу прибора.

РОС-301..220 - питание 220В/50Гц; РОС-301..12 - питание 12В пост. тока; РОС-301..24 - питание 24В пост. тока;